



Warszawa

## DANE TECHNICZNE

wydanie 16W1

# DG/F

DWUPROGOWY DETEKTOR GAZÓW  
O KONSTRUKCJI ZWYKŁEJ,  
Z WYMIENNYM SENSOREM

modele: **DG-*nn*/N**, **DG-*nE*/N**,  
**DG-*nKL*/N**, **DG-*nR*/N**

seria [ W1 ]

### PRZEZNACZENIE

Dwuprogowe detektory typu **DG/F** są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach przemysłowych, zamkniętych. Posiadają wymienny moduł sensora z dwoma progami alarmowymi (progi ustawione na etapie produkcji).

DG/F są przeznaczone wyłącznie do współpracy z modułami alarmowymi typu MD (interfejs 4-przewodowy) produkcji GAZEX.


DG/F są detektorami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.



### CECHY UŻYTKOWE

- WYMIENNY, inteligentny sensor gazów: półprzewodnikowy – modele DG-*nn*/N, elektrochemiczny – modele DG-*nE*/N, katalityczny – modele DG-*nKL*/N, optyczny Infra-Red – modele DG-*nR*/N (gdzie „*n*” są cyframi tworzącymi kod gazu kalibracyjnego);
- dwa progi alarmowe ustawiane na etapie produkcji, interfejs 4-przewodowy;
- wbudowana historia zdarzeń (*analiza dostępna u Producenta*), sygnalizacja upływu zalecanego okresu kalibracji; wbudowana procedura testowa rozpoznająca wyjścia (po załączeniu zasilania);
- układ kompensacji termicznej (*może być stosowany przy zmiennych warunkach otoczenia*);
- łatwe przenikanie gazów przez osłonę sensora = stosunkowo krótki czas odpowiedzi detektora;
- wbudowana sygnalizacja optyczna (4 lampki LED);
- zdejmowalne zaciski z możliwością osadzania żył jedno- i wielodrutowych (linka - bez zaciskania tulejek);
- bryzgoszczelna osłona sensora gazu IP44 (w zalecanej pozycji montażowej);
- możliwość wyposażenia w mechaniczną osłonę z rur profilowanych typu AR-1d (montaż w strefach narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. składy, hurtownie, parkingi);
- możliwość wyposażenia w obudowę do umieszczenia na kanale wentylacyjnym (wersja DG-.../w);
- moduły sensoryczne do DG-*nn*/N, DG-*nE*/N, DG-*nKL*/N i DG-*nR*/N są zamienne (*można stosować różne moduły do tego samego korpusu DG/F*) - należy jednak uwzględnić warunki instalacji dla poszczególnych mediów!

### SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU DETEKCJI GAZÓW

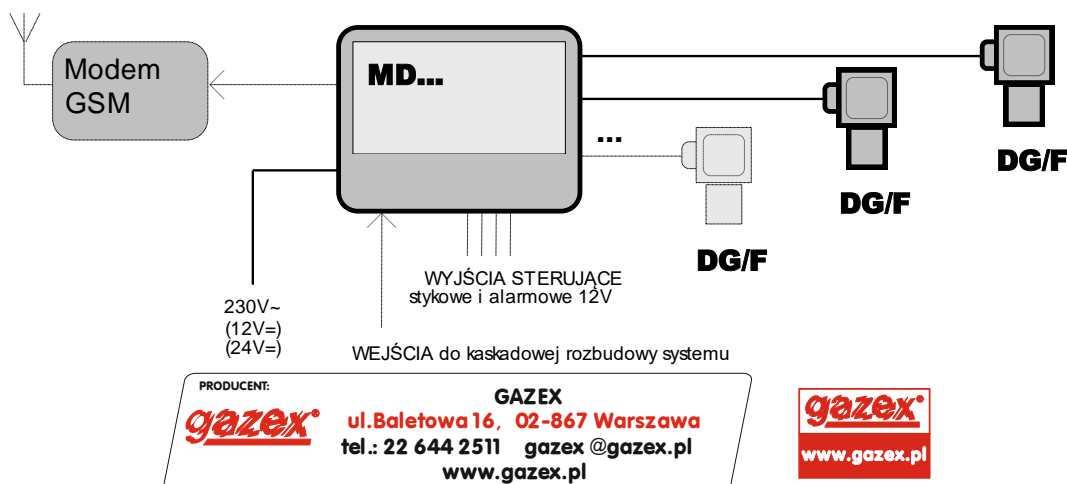

©gazex 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione. Logo gazex, nazwa gazex, dex, ASBIG są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX

## Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex

# TYPOSZEREG DG-*nn*/N

Detektory DG/F z wymiennym, iNteligentnym sensorem półprzewodnikowym obejmują następujące modele:

**TABELA 1.DGF.nn**

SYMBOL		ZAKRES stężeń							OKRES kalibracji		Oczekiwana trwałość w czystym powietrzu ok. [lat]
MODEL	moduł sensoryczny, oznaczenie: MS-...	gaz / medium	zakres stężeń + selektywność	min wartość A1 (zalecana)*	max wartość A2 (zalecana)	dopuszczalne chwilowo (<1min / 30min)	STANDARDOWA KALIBRACJA*** A1/A2	jednostka	zalecany max [m-cy]	optymalny [m-cy]	
1	3	4	5	6	7	8	8A	9	10	11**	12
<b>DG-12/N</b>	12N2	metan	W	5	40	100	10/30 (p2)	%DGW	36	12	10
<b>DG-14/N</b>	14N2	metan (selektywny)	W	5	40	100	10/30 (p2)	%DGW	36	12	10
<b>DG-15/N</b>	15N2	propan-butan	W	5	40	100	10/30 (p2)	%DGW	36	12	10
<b>DG-22/NL</b>	22NL2	tlenek węgla	N+SL	20	1000	2000	20/100 (s15)	ppm	36	12	10
<b>DG-31/N</b>	31N2	zw. organiczne	W	5	40	50	20/40 (p2)	%DGW	<b>12</b>	12	10
<b>DG-41/N</b>	41N2	amoniak	W	300	5000	10000	500/1500	ppm	<b>12</b>	12	10
<b>DG-61/N</b>	61N2	Freony****	W	500	3000	10000	1000/2000(p2)	ppm	<b>12</b>	12	10
<b>DG-71/N</b>	71N2	wodór, acetylen	W	5	40	100	10/30 (p2) H2	%DGW	<b>12</b>	12	10
<b>DG-73/N</b>	73N2	wodór (selektywny)	W	5	40	100	10/30 (p2)	%DGW	36	12	10

*Kursywą i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.*

\* - parametry mogą zależeć od doboru sensora do określonej aplikacji; wartość A1 nie może być mniejsza niż 20% wartości A2;

\*\* - kalibracja zalecana jest również przed każdym ważnym, istotnym dla Użytkownika pomiarem/zdarzeniem;

\*\*\* - wartość A1/A2, (s15) = wartość średnia za ostatnie 15 min, (p2) = wartość chwilowa stężeń alarmowych;

\*\*\*\* - standardowa kalibracja dotyczy czynnika chłodniczego R410A lub R32.

OZNACZENIA: SL – podwyższona selektywność; N – stężenia uznawane w praktyce metrologicznej za niskie,

W – stężenia uznawane w praktyce metrologicznej za wysokie;

v/v – stosunek objętości; ppm – milionowa część stosunku objętości;

DGW - Dolna Granica Wybuchowości danej substancji palnej- najwyższe stężenie objętościowe mieszaniny gazu palnego lub pary z powietrzem, poniżej którego nie może powstać zjawisko wybuchu tej mieszaniny (wartości dla poszczególnych substancji przyjmowane wg PN-EN 60079-20-1:2010).



**UWAGA:** wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji =

**WYMAGANA ANALIZA WARUNKÓW STOSOWANIA URZĄDZENIA.**

### **UWAGA - WAŻNE:**

- Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na **chwilowy** wzrost stężenia gazu lub par substancji podanych w Tabeli 1.DGF.nn rubryka 7. Niemniej przedłużająca się eksploatacja detektora (niezależnie od typu) w warunkach stężeń gazów przekraczających wartość wg rub.7 jest **NIEDOPUSZCZALNA** dla wszystkich wymienionych w tabeli mediów ! Może spowodować trwałą zmianę parametrów pomiarowych Detektora lub całkowite uszkodzenie sensora gazu.
- **NIE** zaleca się długotrwałej eksploatacji detektora w zakresie stężeń powyżej wartości stężenia ok. 3...5% DGW dla gazów wybuchowych lub powyżej stężenia progowego A1 detektora kalibrowanego na gaz toksyczny - może to powodować efekt jak wyżej.
- Do prób działania detektora **NIE** dopuszcza się stosowania gazów o niekontrolowanym stężeniu !

# TYPOSZEREG DG-nE/N

Detektory DG/F z wymiennym, inteligentnym sensorem elektrochemicznym obejmują następujące modele:

**TABELA 1.DGF.nE**

SYMBOL		ZAKRES stężeń							OKRES kalibracji		Oczekiwana trwałość w czystym powietrzu ok. [lat]
MODEL	moduł sensoryczny MS-...	gaz	selektywność	próg A1 min	próg A2 max	dopuszczalne chwilowo (<1min / 8h)	standardowa kalibracja* A1/A2	jednostka	zalecany max [m-cy]	optymalny [m-cy]	
1	3	4	5	6	7	8	8A	9	10	11**	12***
DG-2E/N	2E/N	tlenek węgla	SLK	20	500	1500	nds/ndschr	ppm	12	6	2
DG-4E/N	4E/N	amoniak (wysokie stężenia)	SLK	300	1000	2000	500/800 (p2)	ppm	6	3	2
DG-4E/N1	4E/N1	amoniak (chłodnie)	SLK	5	100	200	nds/ndschr	ppm	6	3	2
DG-4E/N2	4E/N2	amoniak (oczyszczalnie)	SLK	5	100	200	nds/ndschr	ppm	6	3	2
DG-5E/N	5E/N	siarkowodór	SLK	5	100	500	nds/ndschr	ppm	6	3	2
DG-7E/N	7E/N	wodór	SLK	500	2000	10000	500/800 (p2)	ppm	6	3	2
DG-9E5/N	9E5/N****	tlen	SLK	2	25	30	19/18 (p2)	% v/v	24	24	5
<i>DG-0E.SO2/N</i>	<i>SO2/N</i>	<i>dwutlenek siarki</i>	<i>SLK</i>	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>150</i>	<i>nds/ndschr</i>	<i>ppm</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>2</i>
<i>DG-0E.NO2/N</i>	<i>NO2/N</i>	<i>dwutlenek azotu</i>	<i>SLK</i>	<i>1</i>	<i>30</i>	<i>150</i>	<i>nds/ndschr</i>	<i>ppm</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>2</i>
<i>DG-0E.CL2/N</i>	<i>CL2/N#</i>	<i>chlor</i>	<i>SLK</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>1/3 (p2)</i>	<i>ppm</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>2</i>
<i>DG-0E.ETO/N</i>	<i>ETO/N</i>	<i>tlenek etylenu</i>	<i>SLK</i>	<i>2</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>2/5 (p2); s</i>	<i>ppm</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>2</i>
<i>DG-0E.HCL/N</i>	<i>HCL/N#</i>	<i>chlorowodór</i>	<i>SLK</i>	<i>3</i>	<i>30</i>	<i>50</i>	<i>nds/ndschr; s</i>	<i>ppm</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>2</i>
<i>DG-0E.CLO2/N</i>	<i>CLO2/N#</i>	<i>dwutlenek chloru</i>	<i>SLK</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>nds/ndschr; s</i>	<i>ppm</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>2</i>
<i>DG-0E.O3/N</i>	<i>O3/N#</i>	<i>ozon</i>	<i>SLK</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>0,2/0,3</i>	<i>ppm</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>2</i>

*Kursywą i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji (możliwy jest dobór sensora do pomiaru stężeń gazów w innych zakresach lub innych gazów niż wyspecyfikowano powyżej)*

SLK (rub.5) - selektywność wg Tabeli 1.2.DGF.nE;

# - moduł sensoryczny w osłonie o obniżonej odporności na zachlapanie wodą (IP33);

s – kalibracja skrośna (gazem różnym od dedykowanego do wykrywania, przy powiększonym błędzie pomiarowym);

nds/ndschr – oznacza progi: A1=NDS, A2=NDSch (naliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1286 + zmiany);

\* - możliwa jest kalibracja progów na wartości chwilowe stężeń (p2) = detektor niestandardowy, wg zamówienia;

\*\* - kalibracja zalecana jest również przed każdym ważnym, istotnym dla Użytkownika pomiarem/ zdarzeniem;

\*\*\* - przekroczenie stężeń wg rub.6 oraz przekroczenie zalecanych temperatur pracy skraca życie sensora i może powodować konieczność wzorcowania/kalibracji;

\*\*\*\* - okres stabilizacji parametrów po załączeniu zasilania lub po jego chwilowym zaniku - ok.15 minut; zawyżenie pomiaru stężenia tlenu może występować do ok. 2 godz. (zależy od długości przerwy w zasilaniu) → detektor przeznaczony do pracy ciągłej, zalecane awaryjne podtrzymanie zasilania systemu z DG-9E5/N!

**UWAGA:**

Gotowość metrologiczna od momentu włączenia zasilania detektorów DG-nE/N następuje po upływie ok. 5 min (ale wyjątkowo dla: DG-9E5/N jak w odnośniku \*\*\*\*, dla DG-0E.ETO/N: ok. 24h). Czasy te mogą zależeć od długości przerwy w zasilaniu (zalecane awaryjne podtrzymanie systemu detekcji).

**UWAGA: W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora (sensora) do konkretnej aplikacji = WYMAGANA ANALIZA WARUNKÓW STOSOWANIA URZĄDZENIA.**

**TABELA 1.2.DGF.nE Czułość skrośna – selektywność wybranych sensorów elektrochemicznych, odpowiedź na gaz testowy w [ppm]**

MS-nE/N (zakres pomiarowy)	Gaz testowy - stężenie:	CO 300 ppm	H <sub>2</sub> S 15 ppm	H <sub>2</sub> 1000 ppm	SO <sub>2</sub> 5 ppm	NO 30 ppm	NO <sub>2</sub> 5 ppm	Cl <sub>2</sub> 1 ppm	CO <sub>2</sub> 5000 ppm	etanol C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH 200 ppm	NH <sub>3</sub> <i>lub inne</i>	inne
Wskazania <b>MS-2E/N</b> (zakres 1000ppm CO)		300	0	<400	0	< 3	0	0	0	0	0	
Wskazania <b>MS-4E/N</b> (zakres 1000ppm NH <sub>3</sub> )		0	0	0	- 2	0	0	0	0	0	(500ppm): 500	
Wskazania <b>MS-4E/N1</b> (zakres 100 ppm NH <sub>3</sub> , chłodnie od -40°C)		0	-2,3÷0	0	- 1,5	0	-0,4÷0	0	0	0	(100ppm): 100	
Wskazania <b>MS-4E/N2</b> (100ppm NH <sub>3</sub> , oczyszczalnie)		0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	(100ppm): 100	CnHm: 0
Wskazania <b>MS-5E/N</b> (zakres 100ppm H <sub>2</sub> S)		< 2	15	< 3	0,5	0,3	- 1	0	0	< 0,4	0	
Wskazania <b>MS-7E/N</b> (zakres 10 000ppm H <sub>2</sub> )		<180	~ 0	1000	0		-20	0	0	~	0	CH <sub>4</sub> (1%v/v) 0
Wskazania <b>MS-9E5/N</b> (zakres 25% v/v tlenu)												TLEN (20,9%): 20,9%
Wskazania <b>MS-0E.../N</b> (zakres ...)	wg ANEKSU do instrukcji obsługi detektorów DG... dotyczącego czułości skrośnej modułów sensorycznych z sensorem elektrochemicznym - <b>TABELA MS-(P)nE...</b>											

Kursywą i kolorem **czerwonym** oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.

Kolorem **zielonym** tła zaznaczono gazy dedykowane do wykrywania.

Kolorem **żółtym** tła zaznaczono czynniki o szczególnie dużym wpływie na sensor.

Dot. Tab. 1.2.DGF.nE: Wpływ innych gazów jest możliwy lecz stopień ich wpływu nie jest podany przez producenta sensora. Stopień wpływu ww. gazów może być inny dla innych stężeń niż podano w nagłówku. Puste rubryki oznaczają brak danych producenta sensora (należałoby to traktować jako wpływ możliwy, choć nie jest określony).

Dane do Tabel 1.1.DGF.nE i 1.2.DGF.nE zaczerpnięto z materiałów producentów sensorów elektrochemicznych (aktualizowanych 11'2023 r.). GAZEX nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność ww. danych.



**UWAGA:** Przy doborze detektora do konkretnej aplikacji Klienta, możliwe jest stosowanie przez GAZEX sensorów o **innych parametrach niż podano powyżej.**



## SZEREG MODELI DG-nKL/N

Szereg detektorów DG-nKL/N z inteligentnymi sensorami katalitycznymi obejmuje następujące modele:

**TABELA 1.DGF.nKL**

SYMBOL		ZAKRES stężeń							OKRES kalibracji		
model	moduł sensoryczny MS- ...	gaz / medium	zakres stężeń + selektywność	min wartość A1 (zalecana)	max wartość A2 (zalecana)	dopuszczalne chwilowo (<10s/30min)	STANDARDOWA KALIBRACJA *** A1/A2	jednostka	zalecany max [m-cy]	optymalny [m-cy]	trwałość* w czystym powietrzu ok. [lat]
1	3	4	5	6	7	8	8A	9	10	11**	12
DG-1KL/N	1KL/N	gazy palne (węglowodory proste)	W	10	50	110	10/30 (p2)	%DGW	12****	6	5
DG-1KL4/N	1KL4/N	metan (selektywny)	W+SL	10	50	110	10/30 (p2)	%DGW	12****	6	5
DG-1KL5/N	1K5L/N	propan-butan	W	10	50	110	10/30 (p2)	%DGW	12****	6	5
DG-7KL3/N	7KL3/N	wodór (selektywny)	W+SL	10	50	110	10/30 (p2)	%DGW	12****	6	5

Oznaczenia: W - stężenia uznawane w praktyce metrologicznej za wysokie;

SL- podwyższona selektywność (w tym mała czułość na propan i cięższe węglowodory, alkohole).

\* - trwałość sensora w DG-1KL/N, DG-1KL5/N jest silnie zależna od obecności silikonów, związków siarki i innych związków mogących reagować z katalizatorem na powierzchni czynnej sensora;

\*\* - kalibracja zalecana jest również przed każdym ważnym, istotnym dla Użytkownika pomiarem/zdarzeniem;

\*\*\* - wartości A1/A2:(p2) = wartość chwilowa stężenia;

\*\*\*\*- pod warunkiem kontroli działania prowadzonej z użyciem gazu testowego nie rzadziej niż co 3 miesiące, w innym przypadku zalecany okres kalibracji wynosi 6 m-cy.



**UWAGA: wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = WYMAGANA ANALIZA WARUNKÓW STOSOWANIA URZĄDZENIA.**



### UWAGA - WAŻNE:

- Sensory katalityczne stosowane w Detektorze nie są selektywne w wymienionym zbiorze gazów wybuchowych (kalibracyjnych) – mogą reagować na gazy i pary substancji palnych wg zamieszczonej dalej Tabeli 1.2.nKL. Mogą reagować też na inne substancje palne.
- Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na **chwilowy** wzrost stężenia gazu lub par substancji podanych w Tabeli 1.DGF.nKL rubryka 7. Eksploatacja detektora w warunkach stężeń gazów przekraczających podane w rub.8 może spowodować nieprawidłową pracę detektora (zanik sygnałów alarmowych pomimo obecności substancji wybuchowej) lub trwałą zmianę parametrów pomiarowych.
- NIE dopuszcza się stosowania do prób działania Detektora gazów o niekontrolowanym stężeniu !

**TABELA 1.2.nKL** Teoretyczna czułość względna sensorów katalitycznych w odniesieniu do metanu =1

Medium	Współczynnik czułości	Medium	Współczynnik czułości	Medium	Współczynnik czułości
metan	<b>1,00</b>	n-oktan	0,32	etylen	0,63
etan	0,68	metanol	0,78	siarkowodór	0,46
propan	0,51	etanol	0,63	tlenek węgla	0,79
n-butan	0,52	izo-propanol	0,44	tlenek etylenu	0,49
izo-butan	0,45	benzen	0,45	wodór	0,81
n-pentan	0,51	toluen	0,42	acetylen	0,63
heksan	0,40	o-ksylen	0,38		
heptan	0,42	aceton	0,60		

Dane do tabeli 1.2.nKL zaczerpnięto z materiałów producenta sensorów katalitycznych, GAZEX nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność ww. danych. Współczynniki ww. należy traktować jako przybliżone, mogą różnić się od rzeczywistych dla danego egzemplarza sensora i mogą zmieniać się w trakcie eksploatacji.

# TYPOSZEREG DG-nR/N

Detektory DG/F z wymiennym, iInteligentnym sensorem optycznym (Infra-Red) obejmują modele:

TABELA 1.DGF.nR

SYMBOL		ZAKRES stężeń							OKRES kalibracji		
Model	moduł sensoryczny MS-...	gaz	selektywność	min wartość A1 (zalecana)***	max wartość A2 (zalecana)	dopuszczalne chwilowo (<1min/30min)	STANDARDOWA KALIBRACJA* A1/A2	jednostka	zalecany max [m-cy]	optymalny [m-cy]	Trwałość w czystym powietrzu ok. [lat]
1	3	4	5	6	7	8	8A	9	10	11**	12
DG-1R2/N	1R2/N	metan	SL	5	40	++	10/30 (p2) metan	%DGW	36	12	>5
DG-1R5/N	1R5/N	propan, butan	SL	5	40	++	10/30 (p2) propan	%DGW	36	12	>5
DG-3R/N	3R/N	związki ropopochodne	SL	10	40	++	20/40 (p2)	%DGW	12	12	>5
DG-6R7/N	6R7/N	Freony		500	1500	++	500/1500	ppm	36	12	>5
DG-6R7/N-SF6	6R7/N	SF <sub>6</sub>		500	1500	++	500/1500	ppm	36	12	>5
DG-8R/N	8R/N	dwutlenek węgla (CO <sub>2</sub> )		0,1	5***	100	0,5/1,5	%v/v	36	12	>5
DG-8R8/N	8R8/N	CO <sub>2</sub> (0÷45°C)		0,1	2***	100	0,5/1,5	%v/v	36	12	15

Kursywą i kolorem **czzerwonym** oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.

\*- wartości A1/A2: (p2) = wartość chwilowa stężenia, inne kalibracje/wzorcowania możliwe = wersja niestandardowa;

\*\* - kalibracja zalecana jest również przed każdym ważnym, istotnym dla Użytkownika pomiarem/zdarzeniem;


\*\*\* - parametry (zakres pomiarowy) mogą zależeć od doboru sensora do określonej aplikacji;

OZNACZENIA: SL –selektywność wg Rysunku 1.2.nR; ++ - brak ograniczeń; DGW- jak pod Tabelą 1.DGF.nn



**Wykrywanie innych mediów lub w innych zakresach jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = WYMAGANA ANALIZA WARUNKÓW STOSOWANIA URZĄDZENIA.**

RYSUNEK 1.2.nR Przybliżona reakcja sensora Infra-Red na wybrane węglowodory (w odniesieniu do metanu)

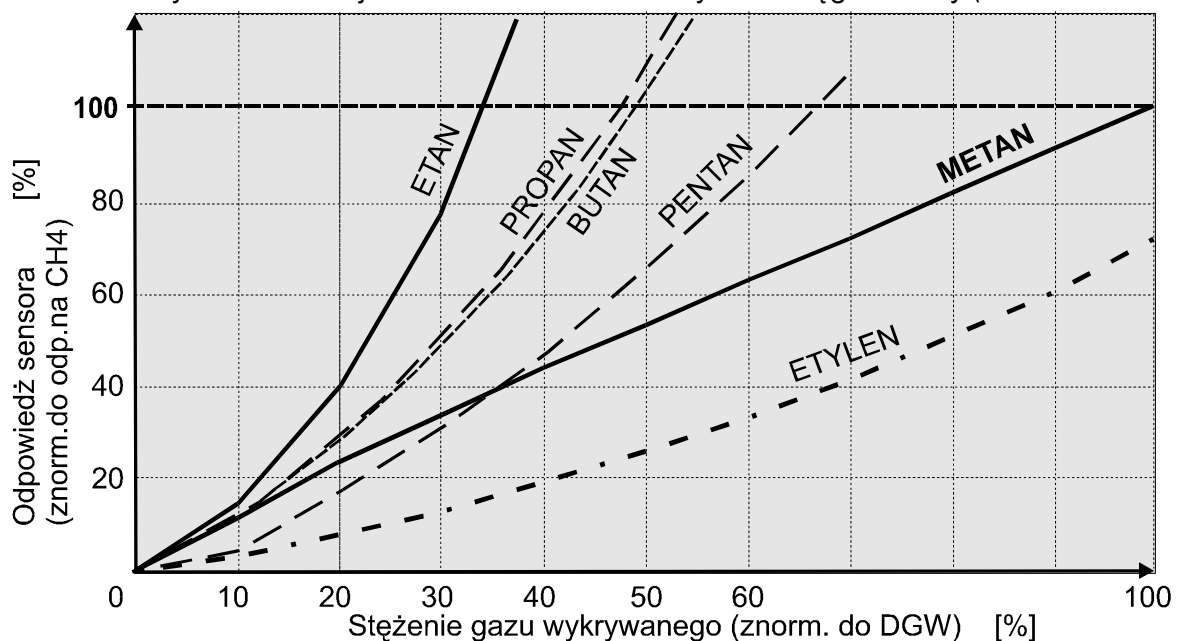

Wpływ innych gazów jest możliwy lecz stopień ich wpływu nie jest podany przez producenta sensora.


Dane do Rysunku 1.2.nR zaczerpnięto z materiałów producenta sensorów (aktualizowanych 7'2015 r.).

Wg tych danych sensor stosowany w modelach DG-8R.../N jest selektywny (nie podano gazów skrośnych).

GAZEX nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność ww. danych.

## OPIS DETEKTORA

## POZYCJA MONTAŻOWA

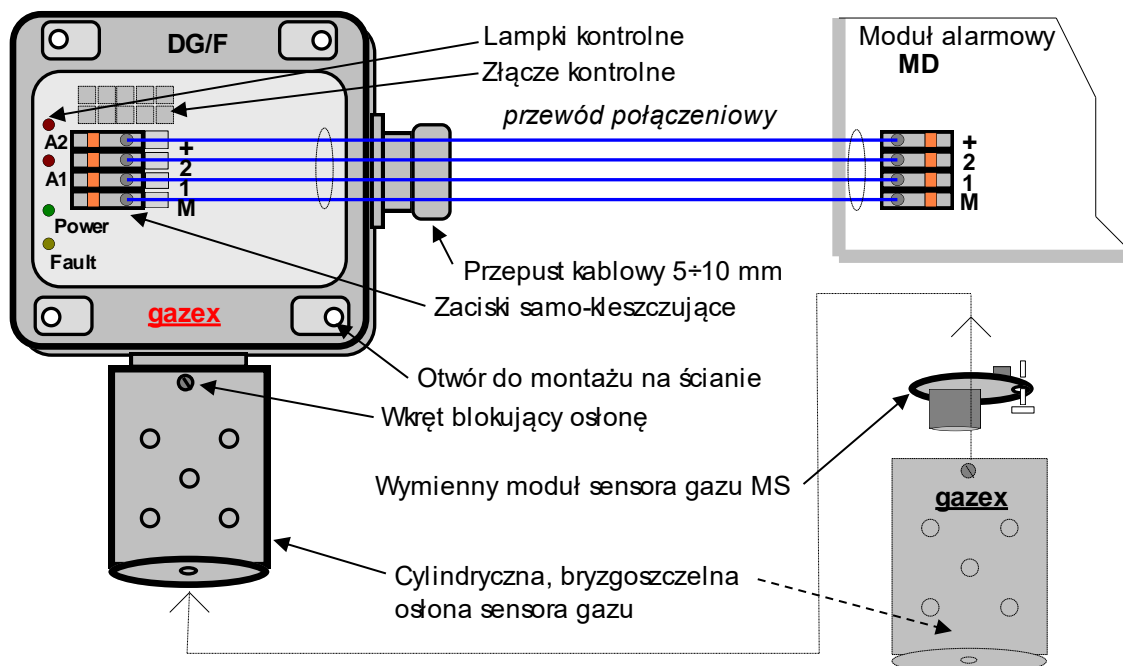

## PARAMETRY TECHNICZNE

TABELA 2.1.DGF Parametry wspólne dla wszystkich modeli

Napięcie zasilania	9V $\approx$ nominalne, niestabilizowane; dopuszczalny zakres 6,0 ÷ 15,0V $\approx$
Pobór prądu	seria DG- <i>nn</i> /N, - <i>nR</i> /N: typowo 90mA ( <i>max</i> 180mA); seria DG- <i>nE</i> /N, - <i>nKL</i> /N: typowo 30mA ( <i>max</i> 50mA)
Sensor gazów	półprzewodnikowy, elektrochemiczny, katalityczny lub optyczny Infra-Red, WYMIENNY z modułem sensorycznym (inteligentnym, z naliczaniem średnich ważonych w czasie, z wbudowaną historią zdarzeń); moduły zamienne
Temperatura pracy	dla DG- <i>nn</i> /N: zalecana od -10°C do +40°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) -20°C ÷ +50°C; dopuszczalna (przy powiększonym błędzie pomiarowym) -20°C ÷ +45°C; dla DG- <i>nE</i> /N (wyjątki poniżej): zalecana od -20°C do +40°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -25°C do +50°C; wyjątki: dla DG-9E5/N: zalecana od -40°C do +50°C; dla DG-4E/N1: zalecana od -40°C do +40°C; dla DG-4E/N: zalecana od -30°C do +50°C; dla DG- <i>nKL</i> /N: zalecana -30°C ÷ +45°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -40°C do +50°C; dla DG- <i>nR</i> /N: zalecana -30°C ÷ +45°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -30°C do +50°C - ale DG-6R7/N: zalecana -20°C ÷ +45°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -25°C do +50°C; dla DG-8R8/N: zalecana od 0°C do +45°C
Wykrywane gazy	zgodnie ze specyfikacją modułu sensorycznego; czas reakcji: 15 ÷ 300s (zależny od modelu)
Progi alarmowe	A1, A2 - zgodnie z rubryką 8A Tabeli 1.DGF... lub wg zamówienia; kalibrowane na etapie produkcji; błąd względny ustawienia: $\leq \pm 20\%$ ( $> \pm 25\%$ w przypadku kalibracji skróśnej – oznaczenie „s” w rub.8A w TABELI 1.DGF.nE); - w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5)°C, 65( $\pm 10$ )% RH, ciśnienie atm. 1013( $\pm 30$ )hPa, >72h nieprzerwanego zasilania; stabilność długookresowa: dla DG- <i>nn</i> /N < $\pm 20\%$ /rok ale < $\pm 30\%$ /3lata (tendencja wzrostu czułości); dla DG- <i>nE</i> /N nie gorsza niż -3%/m-c (tendencja zmniejszania czułości)
Wyjścia sygnału alarmowego	„1” – przekroczenie A1, „2” – przekroczenie A2 (przy przekroczeniu A2 załączone są wyj. „1” i „2”); tranzystorowe typu OC; z możliwością bezpośredniego dołączenia do modułów MD...; sygnalizacja przekroczenia zalecanego okresu kalibracji; wbudowana procedura testowa rozpoznająca wyjścia (po załączeniu zasilania); zdejmowalne zaciski samo-kleszczujące = można stosować przewody z żyłami jedno- lub wielodrutowymi „linka” (bez zaciskania tulejek), o przekroju 0,5 ÷ 1,0 mm <sup>2</sup>
Sygnalizacja optyczna	lampki LED: alarmowe A1, A2 (czerwone), POWER/zasilanie (zielona), FAULT/awaria (żółta) = uszkodzenie modułu sensora lub jego brak
Układy elektroniczne	technologia SMT, układy: kontroli zasilania, sprawności połączeń z MD, obecności sensora
Wymiary, waga	140 x 110 x 55 mm (wys., szer., głęb.); ok. 0,3kg
Obudowa, stopień ochrony	wysokoudarowy ABS/PC; mocowanie 2-punktowe; IP54 dla układów elektronicznych + IP44 dla osłony bryzgoszczelnej sensora gazów (IP33 wybrane modele DG- <i>OE</i> /N) - tylko przy zalecanej pozycji montażowej detektora - osłoną w dół!
Warunki składowania	w szczelnie zamkniętej torbiec polietylenowej, w miejscu wolnym od wilgoci, pyłów, spalin, wibracji, wolnym od wszelkich substancji aktywnych chemicznie; temperatura składowania od -20°C do +50°C (DG- <i>nE</i> /N: -20°C ÷ +25°C, ale dla DG-9E5/N zalecana: 0°C ÷ +20°C). Modele DG- <i>nE</i> /N (z wyjątkiem DG-9E5/N): po okresie 6 m-cy od daty produkcji <b>wymagana jest kalibracja/wzorcowanie.</b>